


Mesures °C

Sp1	20,3
Sp2	20,4
Sp3	20,1

Paramètres

Emissivité	0.95
Temp. réfl.	20 °C
Distance	1 m
Temp. atmosphérique	20 °C
Temp. optique ext.	20 °C
Transmission optique ext.	1
Humidité relative	50 %

03/12/2013 10:35:52

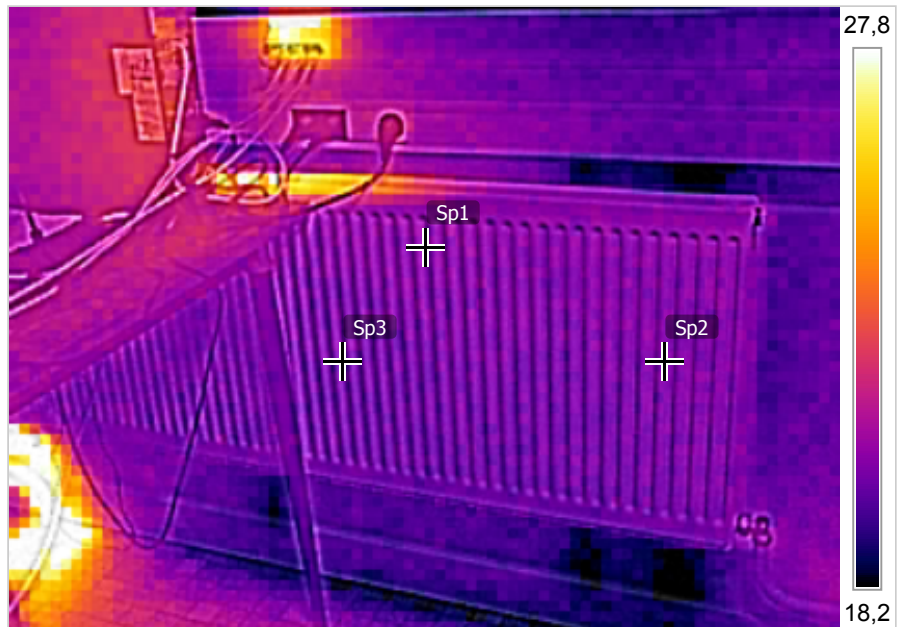

FLIR0011.jpg

FLIR E4

63907747

03/12/2013 10:35:52



FLIR0011.jpg


FLIR E4

63907747

Mesures		°C
Sp1		20,3
Sp2		20,4
Sp3		20,6
Li1	Max	20,6
	Min	19,8
	Average	20,2

Paramètres	
Emissivité	0.95
Temp. réfl.	20 °C
Distance	1 m
Temp. atmosphérique	20 °C
Temp. optique ext.	20 °C
Transmission optique ext.	1
Humidité relative	50 %

03/12/2013 10:36:01

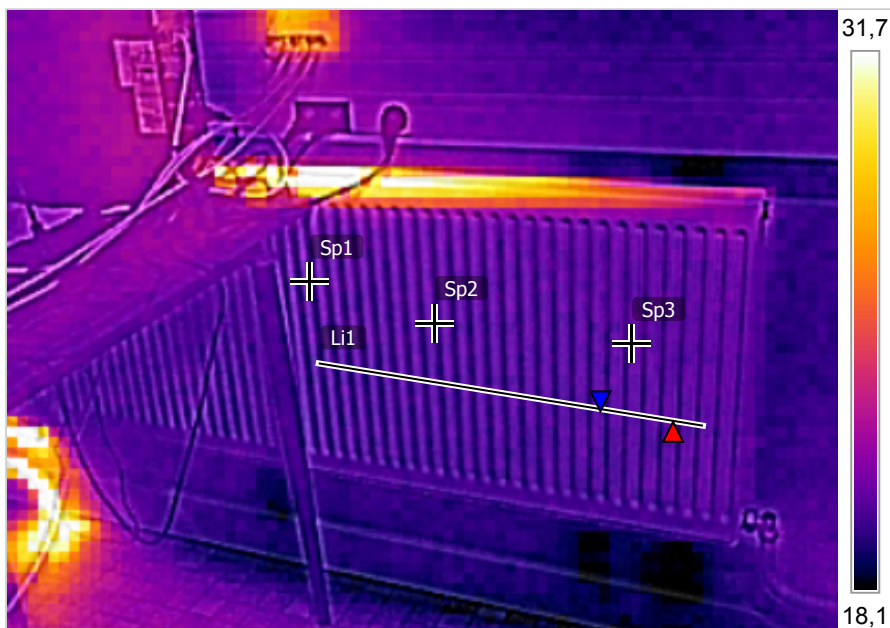


FLIR0012.jpg

FLIR E4

63907747

03/12/2013 10:36:01

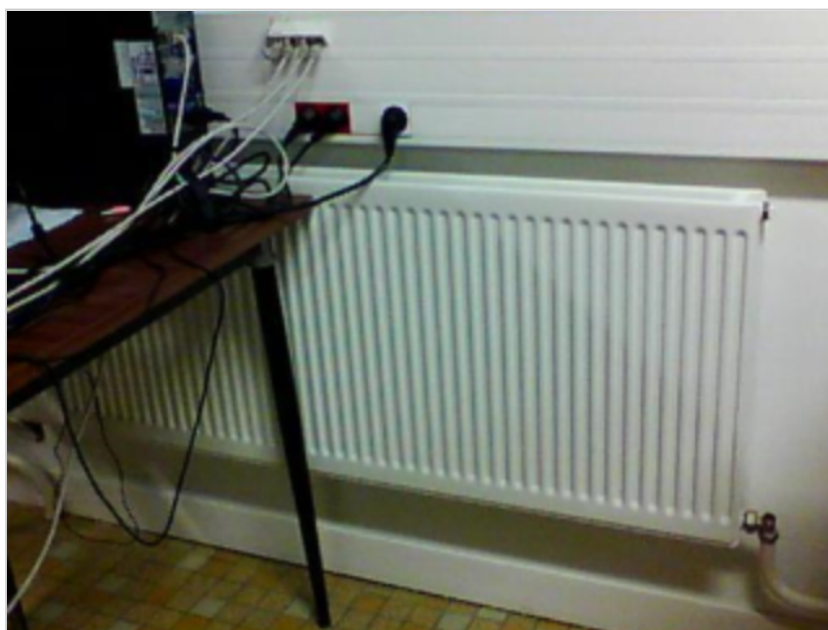

FLIR0012.jpg


FLIR E4

63907747

Mesures		°C
Sp1		41,3
Sp2		41,4
Sp3		41,4
Li1	Max	40,9
	Min	38,8
	Average	40,3

Paramètres	
Emissivité	0.95
Temp. réfl.	20 °C
Distance	1 m
Temp. atmosphérique	20 °C
Temp. optique ext.	20 °C
Transmission optique ext.	1
Humidité relative	50 %

03/12/2013 10:38:05

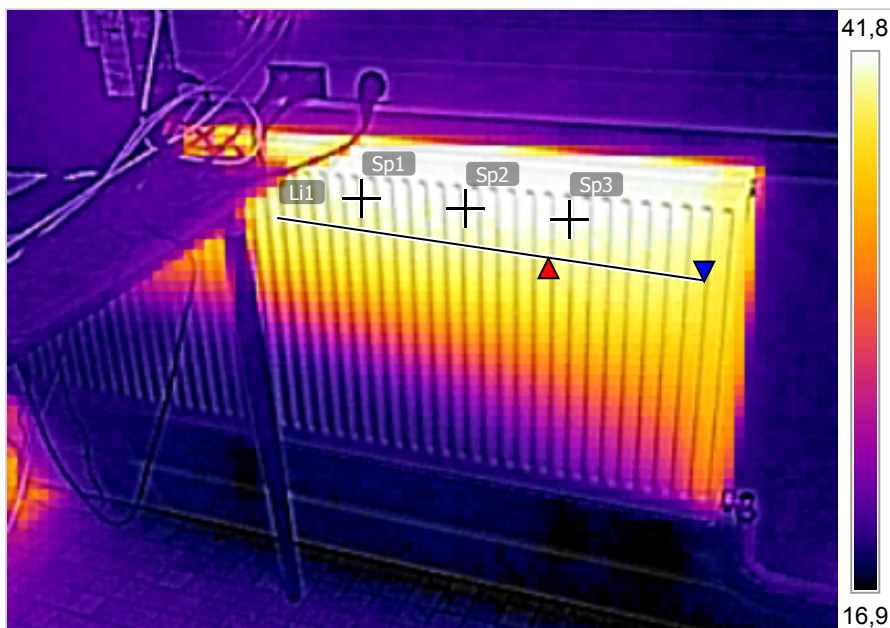

03/12/2013 10:38:05




Mesures °C

Sp1		41,5
Sp2		41,3
Sp3		42,1
Li1	Max	41,7
	Min	40,9
	Average	41,4

Paramètres

Emissivité	0.95
Temp. réfl.	20 °C
Distance	1 m
Temp. atmosphérique	20 °C
Temp. optique ext.	20 °C
Transmission optique ext.	1
Humidité relative	50 %

03/12/2013 10:39:39

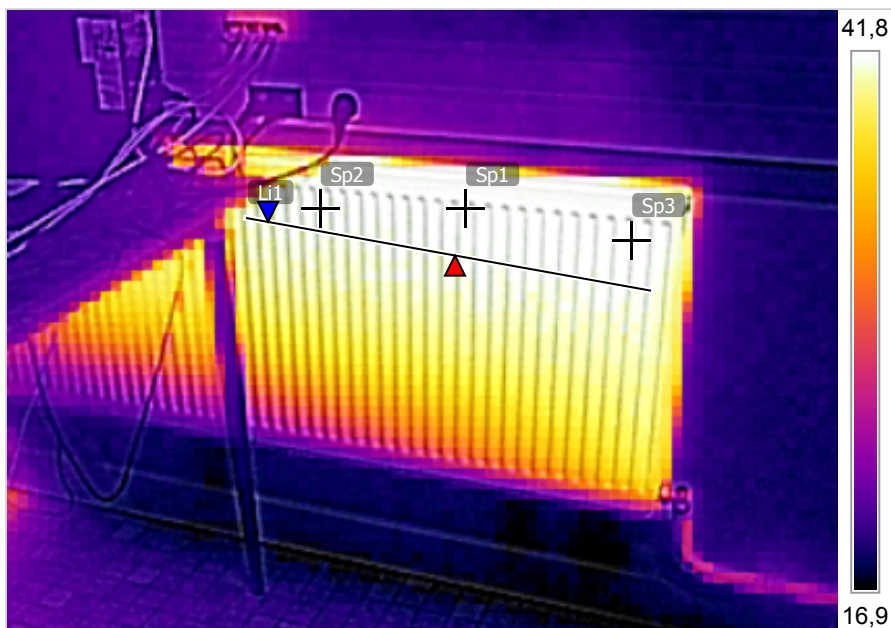

FLIR0032.jpg

FLIR E4

63907747

03/12/2013 10:39:39



FLIR0032.jpg

FLIR E4

63907747